



JUDETUL VASLUI
PRIMĂRIA COMUNEI LIPOLAT
VIZAT SPRE NESCHIMBARE
ANEXA LA AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE
DESEMÎNARE
NR. 29 DIN 02.04.2024
ARHITECT ȘEF



APROBAT,
DIRECTOR GENERAL,
ING. TONCI ADRIAN



Gaz Est

S.C. GAZ EST S.A.
VASLUI / ROMANIA

Proiectat: Ing. Condurache Gabriel
Desenat: Ing. Oltei Marian
Verificat: Ing. Mazilu Delia

Executant:

Gaz Est

S.C. GAZ EST S.A.
VASLUI / ROMANIA

Scara: %
2024

Denumire Proiect: RACORD G.N. COMUN PREȘ. MEDIE DIN FENDOL PENTRU ALIMENTAREA C.U. G.N. A IMOBILIZ. PAN. PASCU IULIANA NR. 5 SI MOCAIU DANIEL NR. 7, STR. LILACULUI SAT CHITOC, COM. LIPOLAT, JUDETUL VASLUI

Nr. Plansa: G0


Denumire Plansa: PLAN DE INCADRARE IN ZONA

Faza: 15/1/2024 P. TH. + D.D. rev. 1

LEGENDA

OBIECTIVE STUDIATE



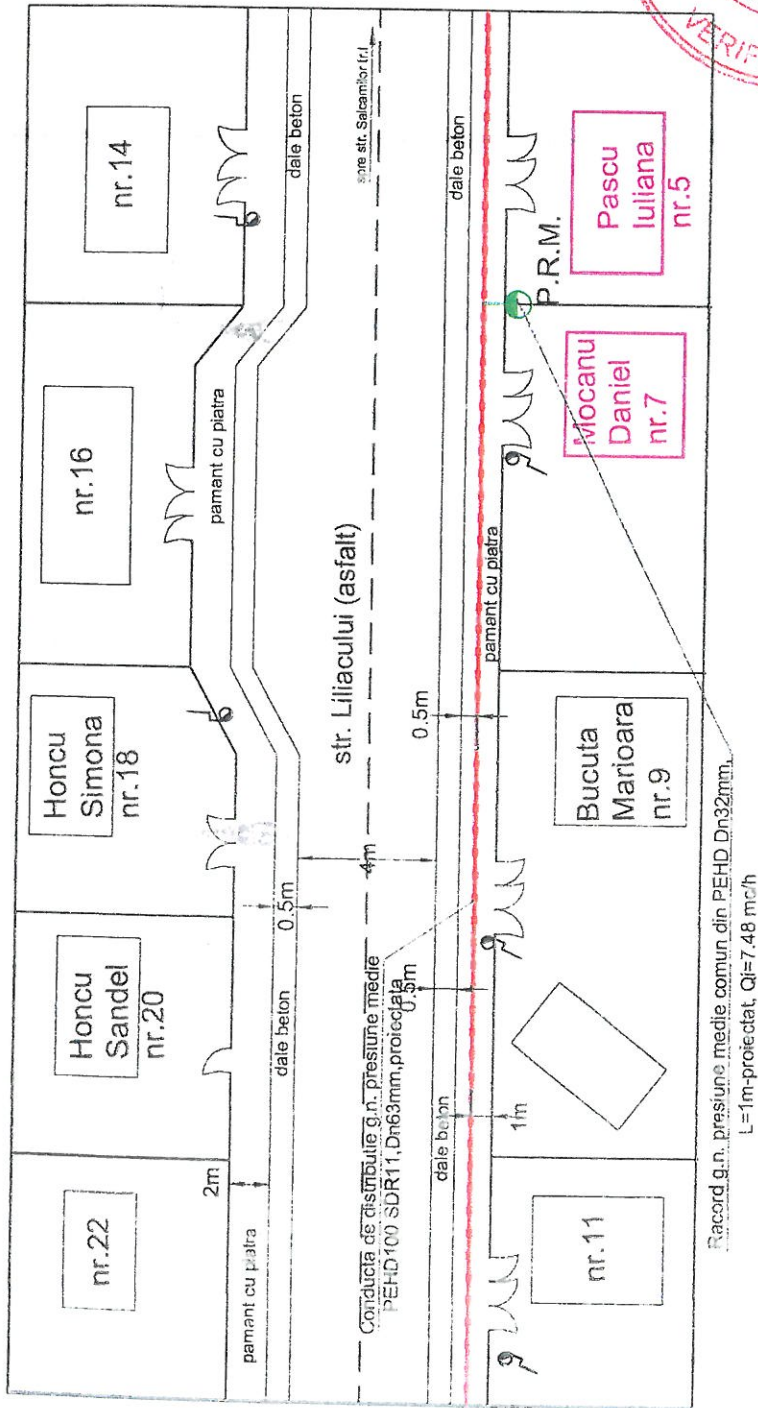

NOTA:

- Proba de rezistență: verificarea se va realiza la presiunea de 9 bar.
- Timpu de realizare a probei de rezistență la presiune a conductei de distribuție a gazelor naturale, a racordului sau a instalației de utilizare a gazelor naturale va fi de 1 oră;
- Proba de etanșitate: verificarea se va realiza la presiunea de 6 bar.
- Timpu de realizare a probei de etanșitate la presiune a conductei de distribuție a gazelor naturale, a racordului sau a instalației de utilizare a gazelor naturale va fi de 1 oră;


S.C. GAZ EST S.A. - SERV. ASD

Conducătoare de distribuție/racordul SPAM PRM gaze naturale proiectat are următoarele caracteristici: tip conductă diametru 32, debit total instalat 4,48 mc/h. Proiectul corespunde d.p.d.v. tehnice prevederilor NTPEE aprobate prin Ord. ANRE nr. 89/2018.

Conducătoare de distribuție/racordul SPAM PRM gaze naturale se va racorda în conducta/racordul g.n. existent în exploatare și va funcționa în condiții de siguranță conform

Data 21.06.2024 Serv. ASD

Ștefan Ștefan

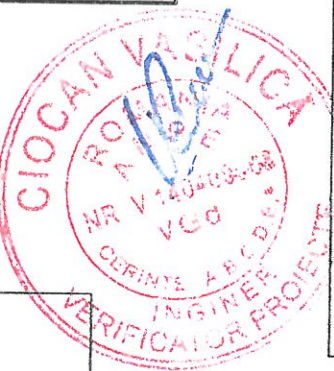

NUME: CONDURACHE GABRIEL
CNP: 1880927374548
INSTALATOR AUTORIZAT GAZE NATURALE
TIP: PGD, PGU - PROIECTARE
LEGITIMATIE NR. 211180070-111180068,
data: 19.11.2018, Semnatura Ștefan Ștefan

NUME: TUDUCIUC ANDREI
CNP: 1801218374510
INSTALATOR AUTORIZAT GAZE NATURALE
TIP: EGD, EGIU - EXECUTIE
LEGITIMATIE NR. 512160871, 412160938,
data: 20.12.2021, Semnatura Ștefan Ștefan

S.C. GAZ EST S.A.
Conducătoare de distribuție/racordul SPAM PRM gaze naturale proiectat, regim de presiune naturală
AVIZAT PENTRU EXECUȚIE
Proiectul corespunde d.p.d.v. tehnice și poate fi executat cu respectarea prevederilor NTPEE aprobate prin Ord. ANRE nr. 89/2018 cap. VI, VII, IX-XIII.
Lucrarea se va executa pe răspunderea instalatorilor autorizați ANRE conform legislației în vigoare.
AVIZAT PENTRU RACORDARE LA SD
FUNKȚIUNE, ÎN EXPLOATARE
DIRECTOR GENERAL
Ștefan Ștefan
APROBAT,
DIRECTOR GENERAL,
ING. TIGHICI ADRIAN

JUDEȚUL VASLUI
PRIMĂRIA COMUNEI LIPOVAT
VIZAT SPRE NESCHEMARE
INFLAȚIUNĂ DATE CONSTRUIRE
DESIGNARE
Nr. 29 DIN 0804/2024
ARHITECT ȘTEFAN ȘTEFAN
LEGENDA ȘTEFAN ȘTEFAN

PASCU IULIANA, STR. LILIACULUI, NR. 5, MOCANU DANIEL, NR. 7, SAT CHITOC, COM. LIPOVAT, JUD. VASLUI

P.R.M. ECHIPAT: A) REGULATOR TIP UZ CASNIC

- Qmax = 25 mc/h P1=6-2 Bar, P2=0.025 Bar
B) CONTOR VOLUMETRIC CU MEMBRANA TIP G4

RACORD G.N. COMUN DIN PE Ø32mm, L=1m, PROIECTAT, CE SE VA MONTA SUBTERAN PE STR. LILIACULUI

CONDUCTA G.N. PR. MEDIE DIN PE Ø33mm, PROIECTATA

Gaz Est

Executant:
S.C. GAZ EST S.A.
VASLUI / ROMANIA

Proiectat: Ing. Condurache Gabriel
Desenat: Ing. Olteu Marian
Verificat: Ing. Mazilu Delia

Proiectant:
S.C. GAZ EST S.A.
VASLUI / ROMANIA

Scara: %

Denumire Proiect: RACORD G.N. COMUN PRES. MEDIE DIN FENIDOL PENTRU ALIMENTAREA CU G.N. A IMCIBELOR FAM. PASCU IULIANA-NR. 5 SI MOCANU DANIEL-NR. 7 STR. LILIACULUI SAT CHITOC, COM. LIPOVAT, JUD. VASLUI

Nr. Planșă: G1

Denumire Planșă: PLAN DE SITUAȚIE

Faza: 151/2024 P.T.H. + D.D.

rev.1

AVIZ MEDIU	AVIZ CUTURA
NU	NU