



APROBAT,
DIRECTOR GENERAL,
ING. IUSNICI ADRIAN

JUDETUL VASLUI
PRIMĂRIA COMUNEI LIPQIAT

VIZAT SPRE NESCHIMBARE
ANEEXA LA AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE
DESEMNAȚIE

NR. 30 DIN 02.04.2024


ARHITECT SEF

OBIECTIV STUDIAT

LEGENDA



Executant:	Gaz Est S.C. GAZ EST S.A. VASLUI, ROMANIA	Denumire Proiect:	RACORD G.N. INDIVIDUAL PRES. MEDIE DIN PEHIOLO SI P.R.M. PENTRU ALIMENTAREA CU G.N. A IMOBILULUI FAMBOT VASILE NR.3; STR. LILIACULUI, SAT CHITOC, COM. LIPOVAT, JUDE. VASLUI	Nr. Plansa:	G0
Proiectat:	Ing. Condurache Gabriel	Scara:	%	Denumire Plansa:	PLAN DE INCADRARE IN ZONA
Desenat:	Ing. Olteu Marian			Faza:	150/2024 P. TH. + D.D
Verificat:	Ing. Mazilu Delia				rev.1

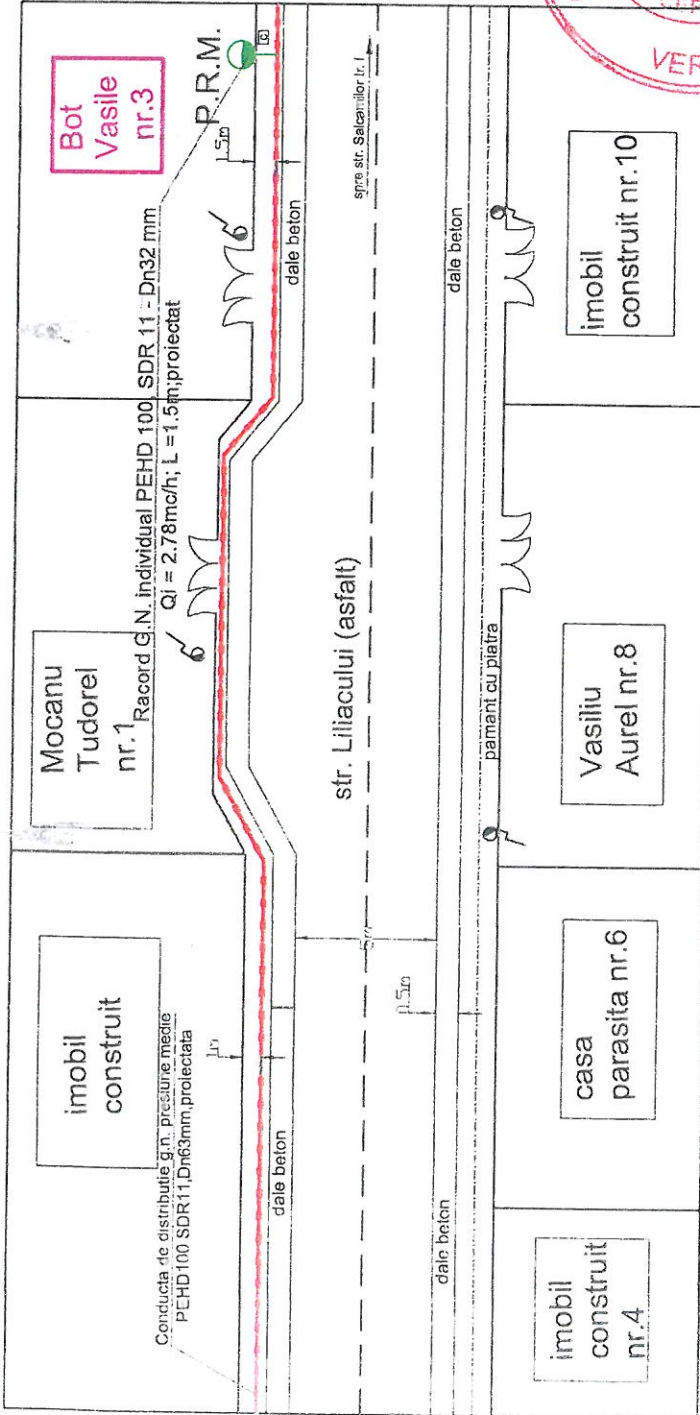

NOTA:

- Proba de rezistență: verificarea se va realiza la presiunea de 9 bar. Țiimpul de realizare a probei de rezistență la presiune a conductei de distribuție a gazelor naturale, a racordului sau a instalației de utilizare a gazelor naturale va fi de 1 oră;
- Proba de etanșitate: verificarea se va realiza la presiunea de 6 bar. Țiimpul de realizare a probei de etanșitate la presiune a conductei de distribuție a gazelor naturale, a racordului sau a instalației de utilizare a gazelor naturale va fi de 1 oră;



S.C. GAZ EST S.A. - SERV. ASD

Conducta de distribuție/racordul/SPM/PRM gaze naturale proiectat având următoarele caracteristici: cap conductă Ø 32 mm, debit total instalat 2.78 mch/h. Proiectul corespunde d.p.d.v. tehnice prevederilor NITPEE aprobate prin Ord. ANRE nr. 89/2018.

Conducta de distribuție/racordul/SPM/PRM gaze naturale se va racorda în conducta/racordul g. presiune existent în exploatare. RIT în anul 2024 conform

Str. Liliacului 21/10/2024

Data 21.06.2024

Serv. ASD

NUME: TUDUCIU ANDREI
CNP: 1801218374510

INSTALATOR AUTORIZAT GAZE NATURALE

TIP: EGD, EGIU - EXECUTIE
LEGITIMATIE NR. 512160871, 412160938
data: 20.12.2021, Semnatura

NUME: CONDURACHE GABRIEL
CNP: 1880927374548

INSTALATOR AUTORIZAT GAZE NATURALE

TIP: PGD, PGIU - PROIECTARE
LEGITIMATIE NR. 211180070, 111180068,
data: 19.11.2018, Semnatura

S.C. GAZ EST S.A.

Conducta de distribuție/racordul/SPM/PRM gaze naturale proiectat, regim de presiune medie

AVIZAT PENTRU EXECUTIE

Proiectul corespunde d.p.d.v. tehnice și poate fi executat cu respectarea prevederilor NITPEE aprobate prin Ord. ANRE nr. 89/2018 cap. VI; VII; IX+XIII.

Lucrarea se va executa pe răspunderea instalatorilor autorizați ANRE conform legislației în vigoare.

AVIZAT PENTRU RACORDARE LA SD

IN FUNCȚIUNE, ÎN EXPLOATARE

DIRECTOR GENERAL

APROBAT

DIRECTOR GENERAL,
ING. TICHICI ADRIAN

JUDETUL VASLUI
PRIMĂRIA COMUNEI LIPOVAT

VIZAT SPRE NESCINSĂRISE

ANEXA LA ACTUL DE CONSTRUIRE

NR 30 DIN 02.07.2024

21. IUN. 2024

LEGENDA

FAM. BOT VASILE, STR. LILIACULUI, NR. 3,
SAT CHITOC, COM. LIPOVAT, JUD. VASLUI

P R.M. ECHIPAT: A) REGULATOR TIP UZ CASNIC
- Qmax = 25 mch/h P1=6-2 Bar, P2=0.025 Bar

B) CONTOR VOLUMETRIC CU MEMBRANA TIP G4

RACORD G.N. INDIVIDUAL DIN PE Ø32mm, L=1.5m, PROIECTAT,
CE SE VA MONTA SUBTERAN PE STR. LILIACULUI

CONDUCTA G.N. P.R. MEDIE DIN PE Ø63mm, PROIECTATA

Proiectant:	Executant:	Denumire Proiect:	Nr. Planșă:
S.C. GAZ EST S.A. VASLUI / ROMANIA	S.C. GAZ EST S.A. VASLUI / ROMANIA	RACORD G.N. INDIVIDUAL PRES. MEDIE DIN PEHOOL SI P.R.M. PENTRU ALIMENTAREA CU G.N. A IMOBILULUI FAM.BOT VASILE-NR 3; STR. LILIACULUI, SAT CHITOC, COM.LIPOVAT, JUD. VASLUI	G1
Protectat:	Ing. Condurache Gabriel	Denumire Planșă:	
Desenat:	Ing. Olteai Marian	PLAN DE SITUATIE	
Verificat:	Ing. Mazilu Della	Faza:	150/2024 P.TH. + D.D. rev.1

AVIZ MEDIU	AVIZ CUTURA
NU	NU