


NOTĂ:

Proba de rezistență: verificarea se va realiza la presiunea de 9 bar.

În timpul de realizare a probei de rezistență la presiune a conductei de distribuție a gazelor naturale, racordului sau a instalației de utilizare a gazelor naturale va fi de 1 oră.

Proba de etanșeitate: verificarea se va realiza la presiunea de 6 bar.

În timpul de realizare a probei de etanșeitate la presiune a conductei de distribuție a gazelor naturale, racordului sau a instalației de utilizare a gazelor naturale va fi de 1 oră.

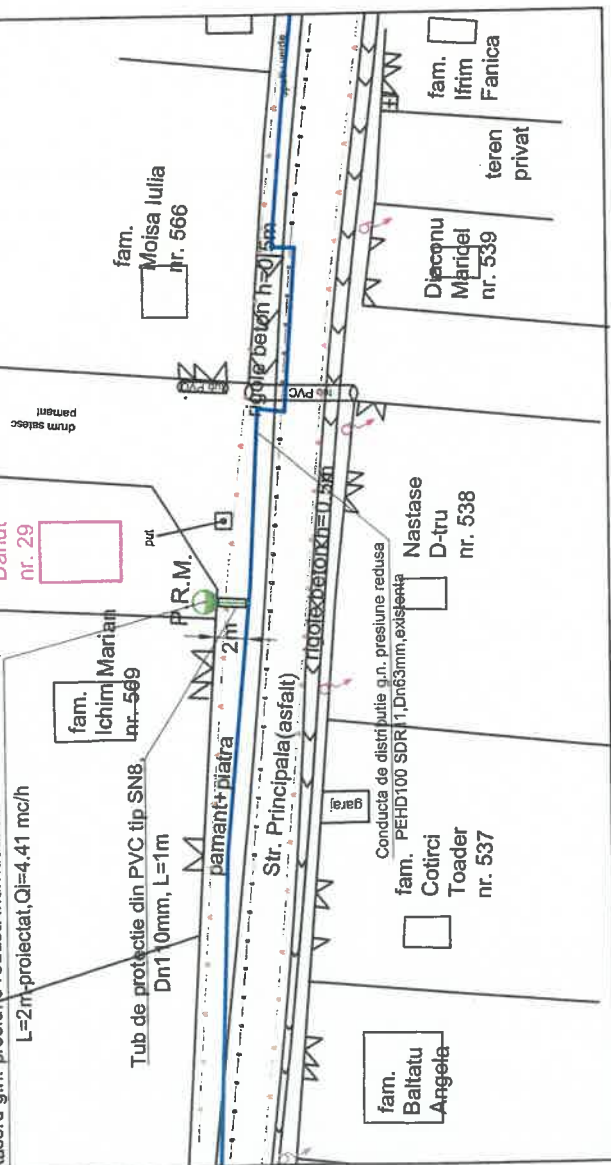

JUDEȚUL VASLUJ
 PRIMĂRIA COMUNEI LIPONAT
 VIZAT SPRE NESCHIMBARE
 ANEXA LA AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE
 DESEINĂTURĂ
 NR. 36 DIN 20.11.2025
 ARHITECT SEF

S.C. GAZ EST S.A. - SERV. ASD

Cond. de distrib./racord/SRM/PRM g.n. protecat
are următoarele caracteristici: mat. PE, Dn 32,
Qtot. inst. 4,41 mc/h.

Proiectul corespunde d.p.d.v. tehnic prevederilor
N.T.P.E. aprobate prin Ord. A.P.M.R. nr. 89/2018.
Gend. de destib./racord/SEM/PRM g.n. se va racorda
in conducta/racordul g.n. prestine Kau 52
existent, P.A.F. in anul 2021 conform p/r
concesione / Rag. acordate nr. 212 9017
Data 05.11.2025 Se

PROBAT

05. NOV. 2025

LEGENDA

FAM.POPA DANUT, STR.STR.PRNCIPALA, NR.29,
SAT LIPOVAT. JUD. VASLUI

P.R.M. ECHIPAT: A) REGULATOR TIP UZ CASNIC

- Qmax = 25 mc/h P1=2-0.05 Bar; P2=0,025 Bar

RACORD G.N. INDIVIDUAL DIN PE Ø32mm, L=2m , PROIECTAT, CESE VA MONTA SUBTERAN PE STR. PRINCIPALA

CONDUCTA G.N. PR. REDUSA DIN PE Ø63mm, EXISTENTA
PE STR.PRINCIPALA

CONDUCTA CANALIZAR.EXISTENTA

CONDUCTA APA, EXISTENTE

S.C. GAZ EST S.A.
Conducință distributivă / e / racord / SRM / PRM / q.n.

...ctat, regim de presiune

AVIZAT PENTRU EXECUTIE

Proiectul corespunde d.p.d.v. tehnic și poate fi executat cu respectarea prevederilor N.T.P.E.E. aprobate prin Ord. A.N.B.E. nr. 89/2018 cap. VI: VII: IX+XIII.

Lucrarea se va executa pe răspunderea instalatorilor autorizați A.N.R.E. conform legislației în vigoare.

**AVIZAT PENTRU RACORDARE LA SD
PENTRU ÎNEXPLOATARE**

DIRS...
FRA...
CASH AS\$D

DIRECT

ENAL

E

PRO

IREC, GENERAL,

NG. TIGHICH ADRIAN

Projectant:

TSF ZPA

S.C. GAZEST S.A.

VASLUI / ROMANIA

Projektit:	Ing. Condiurache Gabriel
------------	--------------------------

Fluoridat.	ing. Colloids in Cassini
------------	--------------------------

Desenat:	Ing. Olteii Marian
----------	--------------------

Verificat:	Ing. Mazilu Delia
------------	-------------------

verificat.	ing. Mazilu Daria
------------	-------------------

1. $\mathcal{H} = \{f_1, f_2, \dots, f_n\}$ is a set of functions from $\mathcal{X}$ to $\mathcal{Y}$.

1

AVIZ MEDIU	AVIZ CUTURA
NU	NU